

« 11 » 07 20 23 г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: МКД ВОСТОЧНАЯ 23

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.  
слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.  
Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т  
представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. ВОСТОЧНАЯ 23

При осмотре установлено:


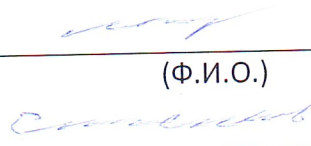
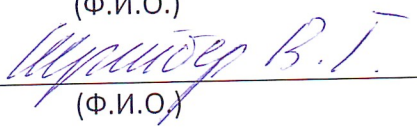

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>).
2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт МКД ВОСТОЧНАЯ 23 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2023 - 2024гг.

Члены комиссии:

 _____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)

